

TRAFO

SALA DE RESERVA

SALA DE QUADROS E PAINÉIS

GERADOR

236 kVA

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

ELEMENTOS VASADOS

PROTEÇÃO NA COBERTURA




ELEMENTOS VASADOS

ELEMENTOS VASADOS

TANQUE DE 400 LITROS
bacia de contenção
medidas 1,70x0,90x0,40m

PLANTA BAIXA
SUBESTAÇÃO

Escala 1:200

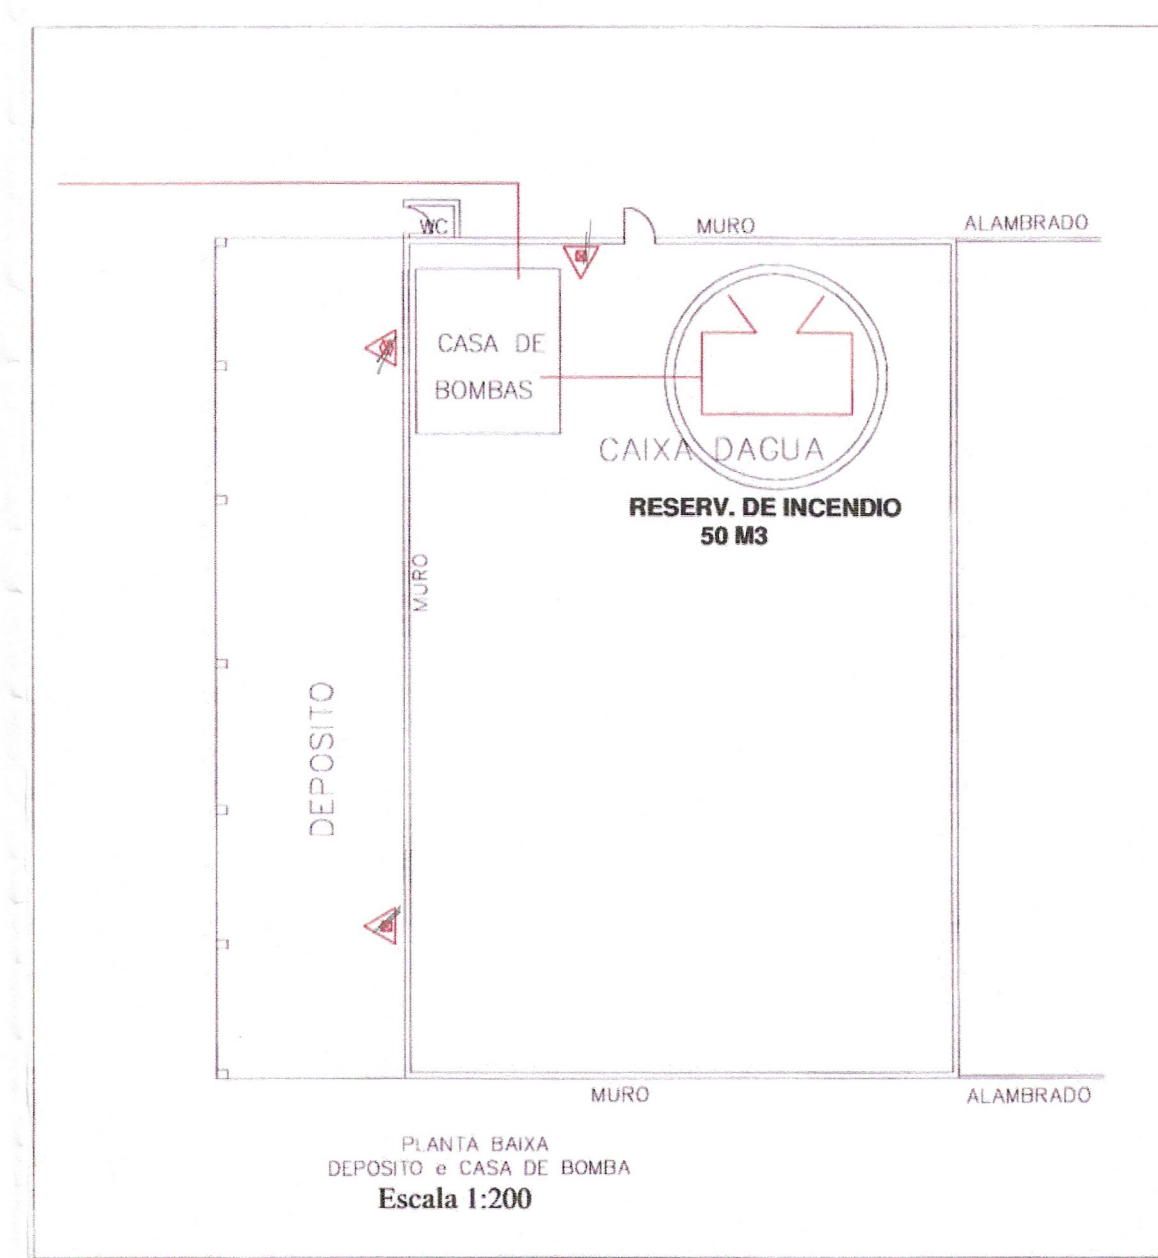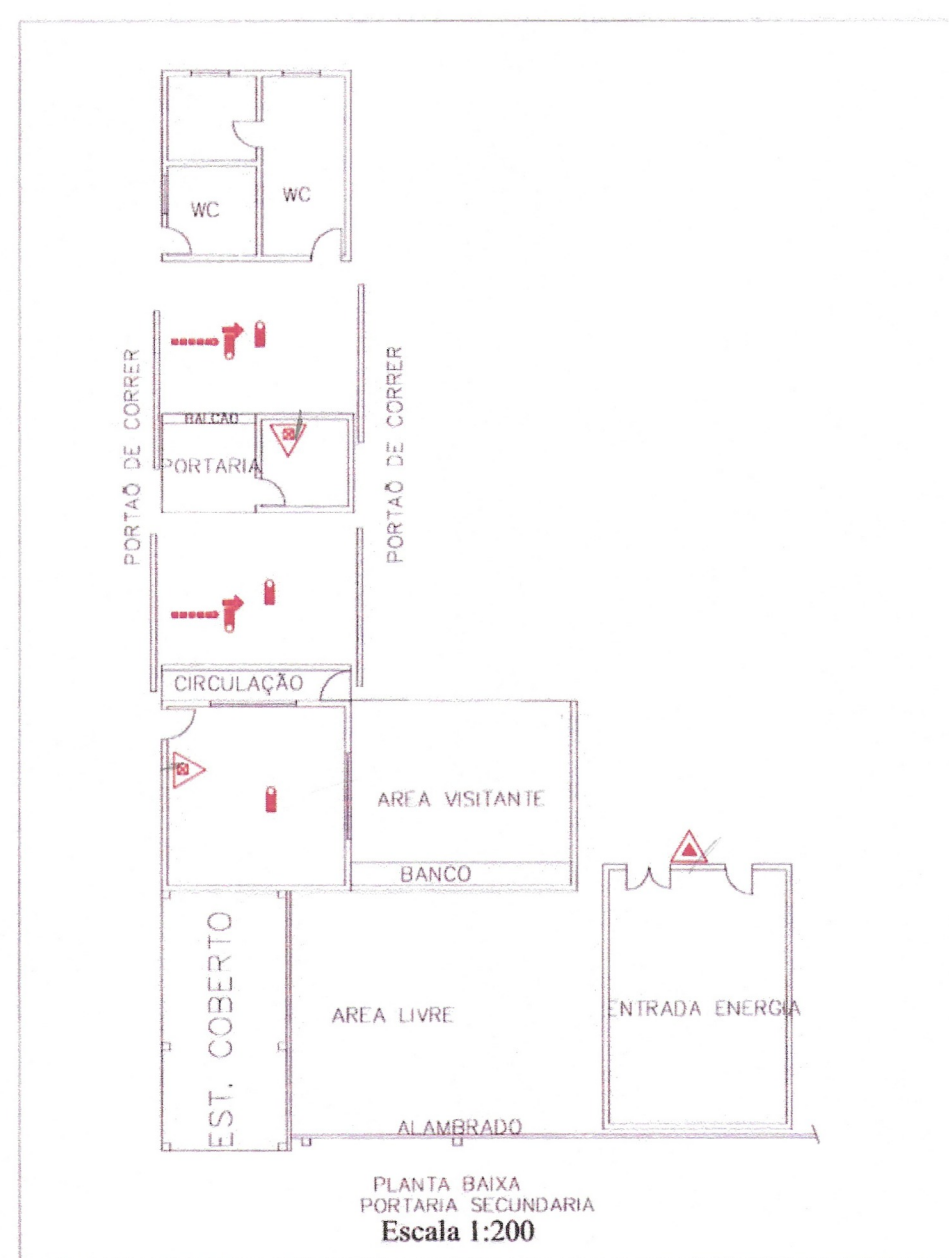

INFORMAÇÃO





ACCESSO DE VIATURA	CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011
SEGURANÇA ESTRUTURAL	CONFORME A TABELA ANEXO I DA INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2011 Tubo de 30mm
SAÍDA DE EMERGÊNCIA	EM CASO DE INCENDIO COMBUSTÍVEL EM FOGO (CONTINUAÇÃO DE FOGO), LIGAR O ALARME E FUGIR PARA O PONTO DE ENCONTRO OS ALARME E FUGIR PARA O PONTO DE ENCONTRO
EXTINTORES	ALARME DE INCENDIO - 2A PO DE EXTINTOR - 2A GÁS CARBONÍFICO - 2A
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011 - 1.1.1. 18.18/2011 SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - 18.18/2011
ALARME E DETECÇÃO	CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011
HIDRANTES	CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011 - 1.1.1. 18.18/2011 ALARME E FUGIR PARA O PONTO DE ENCONTRO
CONT. DE MAT. ACABAMENTO	CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011
SPDA	SERÁ APROPRIADA NA VISTORIA FINAL CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011
BRIGADA DE INCENDIO	A BRIGADA DE INCENDIO, SERÁ APROPRIADA NA VISTORIA FINAL CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011
PLANO DE EMERGÊNCIA	SERÁ APROPRIADA NA VISTORIA FINAL CONFORME A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 46/2011









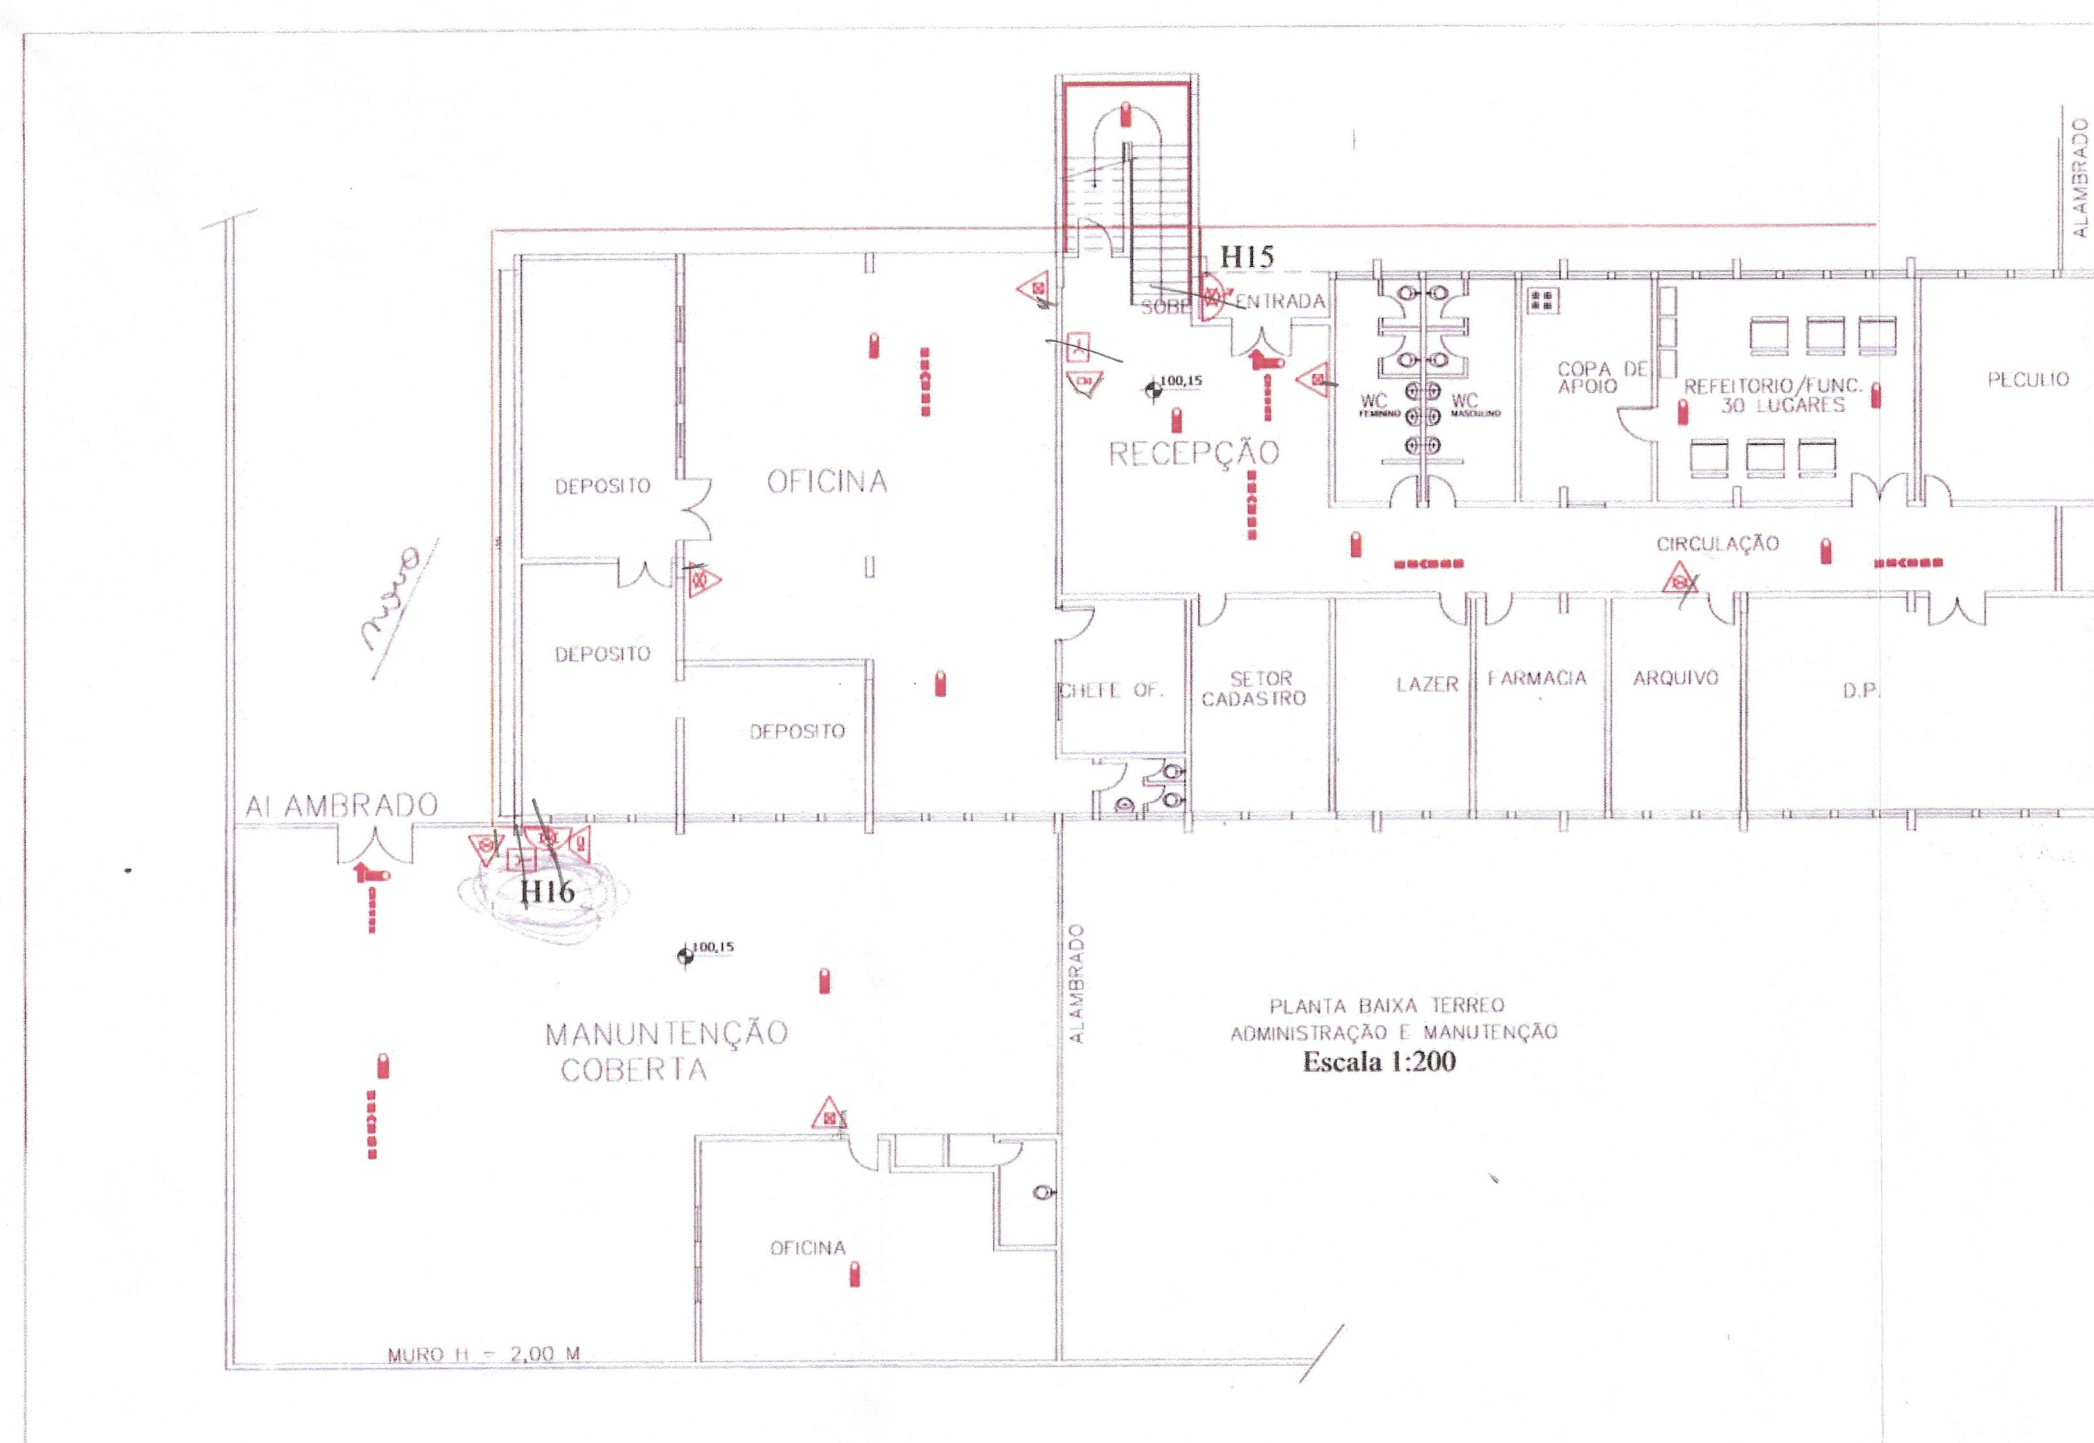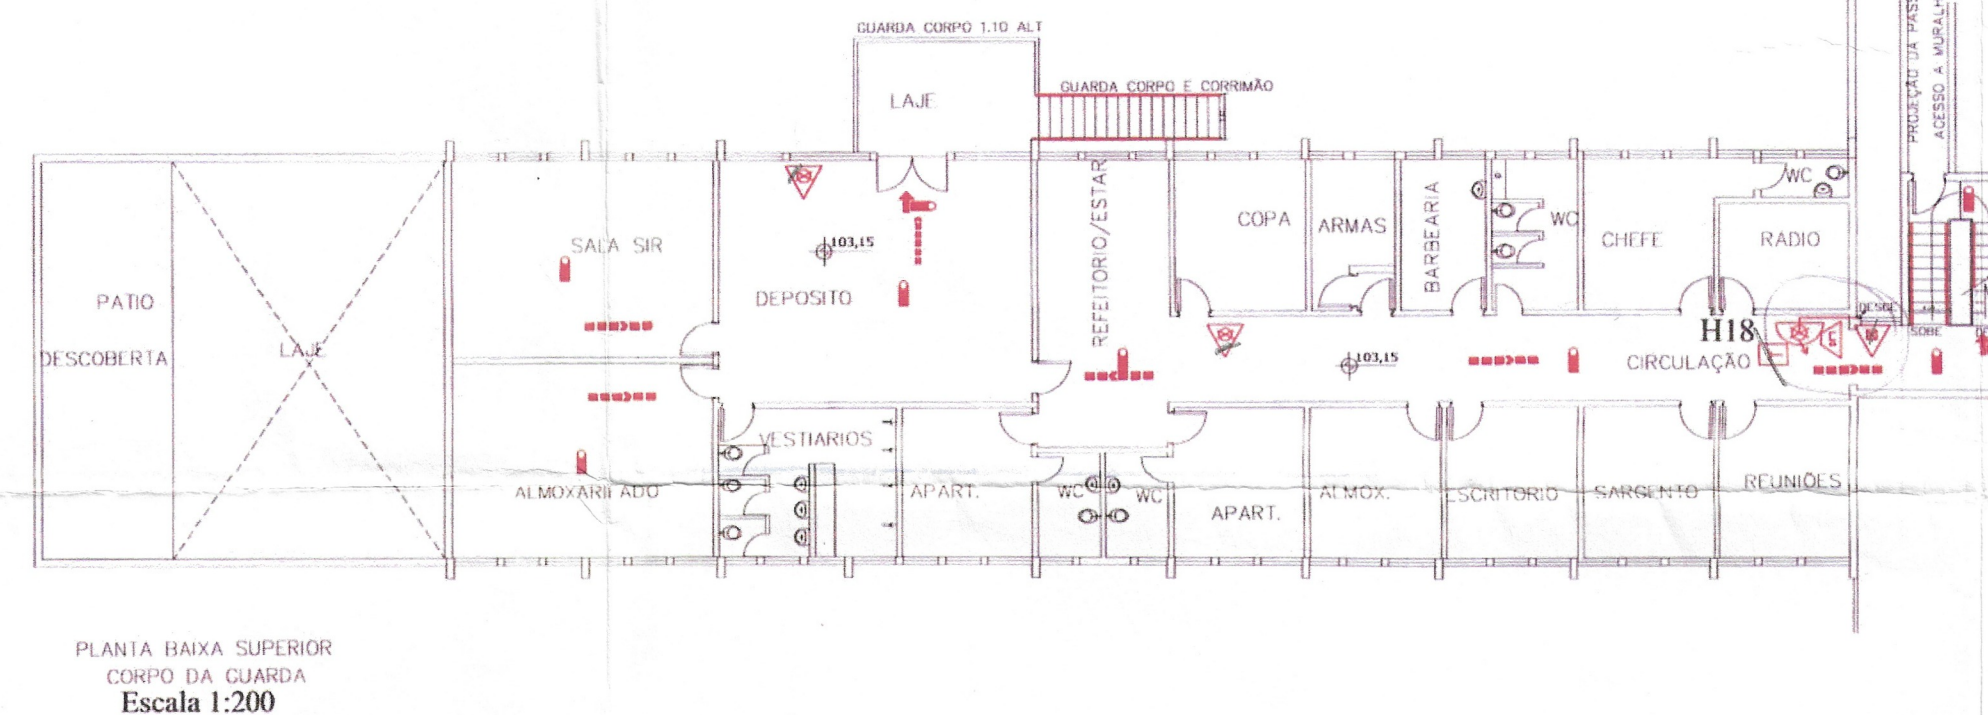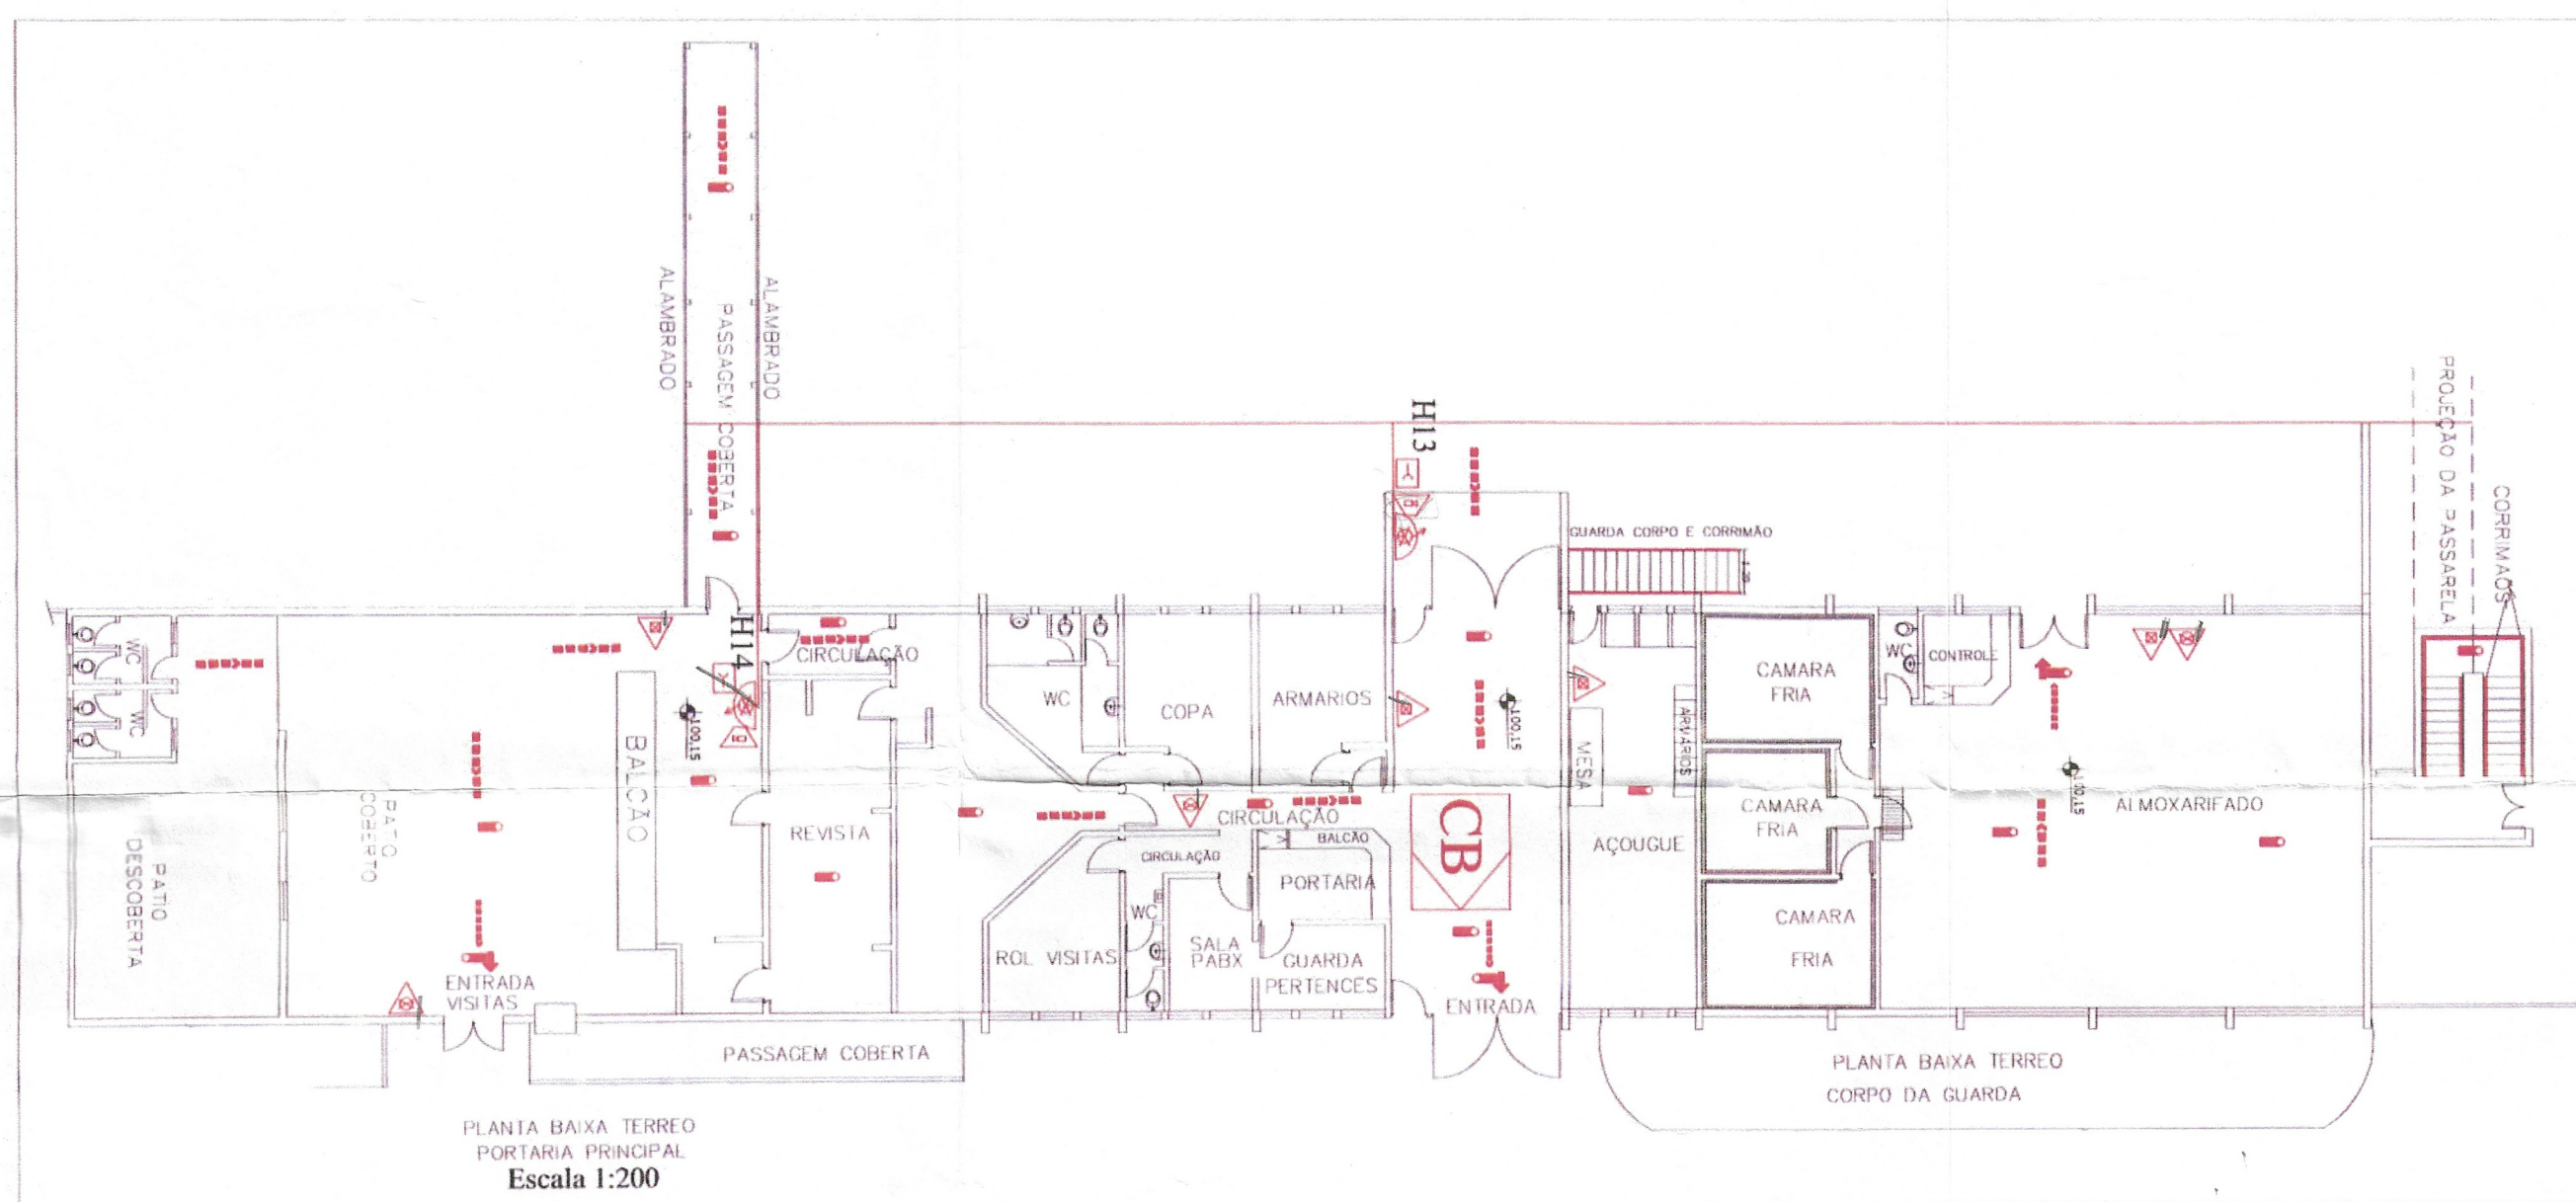











CLASSIFICAÇÃO - Dec. Est. nº 56.819/11

GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
II	PROFESSOR	II-5	PONTIFICAL	PONTIFICAL
CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E QUANTO A CARGA DE INCENDIO II-14/11				
GRUPO	OCCUPAÇÃO	DIVISÃO	RISCO	CARGA DE INCENDIO EM MJ/M2
H	PROFESSOR	II-5	BALCO	200 MJ/M2

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO E REVESTIMENTO (II-10/11).

PISO	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	CLASSE I
PARADE	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	CLASSE I
TETO E FORRO	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	CLASSE I
COBERTURAS	ACABAMENTO E REVESTIMENTO	CLASSE I



- # LEGENDA:
- | | | |
|----|---|---|
| 55 |  | Ponto de Iluminação de Emergência Aclaramento |
| |  | Ponto de Iluminação de Emergência Balizamento |
| 14 |  | Pó Químico Seco BC - 20B |
| 3 |  | Gás Carbônico (CO2 - 5B) |
| 11 |  | Água Pressurizada 2A |
| |  | Hidrante Simples |
| |  | Bomba de Incêndio |
| |  | Grupo de Moto Gerador |
| |  | Registro de Recalque com Válvula de Retenção |
| |  | Chave Elétrica Principal |
| |  | Indicação do Fluxo da Rota de Fuga |
| |  | Saída Final da Rota de Fuga |
| |  | Acionador de Bomba de Incêndio (Botocira tipo liga desliga) |
| |  | Reserva de Incêndio |
| 6 |  | Acionador Manual do Sistema de Detecção e Alarme |
| |  | Acesso de Viaturas na Edificação ou na Área de Risco |
| |  | Central de Detecção e Alarme |
| 6 |  | Aviador Sonoro Tipo Sirene |
| |  | Baterias do Sistema de Detecção e Alarme |
| |  | Central de GLP |

NOTA: - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO
ATENDERÁ AO CONTIDO NA
IT.20 DO DECRETO 56.819/11

1. **Ministério do Estado de**
Corpo de Bombeiros
Serviço de Segurança contra Incêndio
 2º **VIA DO PT Nº 17 20721358305**
APROVADO COM EXIGÊNCIA TÉCNICA
 1. **Comissão com o original conforme Relatório de Análise em**
anexo ao Projeto
 2. **Saída Final da Rota de Fuga**
 3. **Chave Elétrica Principal**
 4. **Registro de Rocalque com**
 5. **Variação de Retenção**
 6. **Grupo de Moto Gerador**

Autor do Projeto
JOSE MARCELO BORDIN
Engenheiro Civil

Proprietário ou Resp. pelo uso
PENITENCIÁRIA DE VALPARAISO
GLAUCO MARTINELLI QUEIROZ BONATTO
R.G. 18.718.388-1
Diretor II do Centro Administrativo

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Descrição: PLANTA TERREA PORTARIA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA, CANIL, SUBESTAÇÃO, CASA DE BOMBA DE DEPOSITO, ADMINIST. E MANUNT. PLANTA SUP. ADMINISTRAÇÃO E CORPO DA GUARDA

Prop.: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA SÃO PAULO

Endereço: **ESTRADA MUNICIPAL VPS 012/VPS 351 KM 2, S/N**

Cidade:	Bairro:
VALPARAISO -SP	VALDEVINO DE SOUZA

Resp. Técnico:	PACHECO CREA/SP: 5060903903
JOSE MARCELO BORDIN	

Area Terreno:	66.743,60m2	Area Construida:	15.177,20
---------------	-------------	------------------	-----------

Desenho:	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>	Escala: ESCALA INDICADAS
----------	---	------------------------------------